



检测报告

报告编号 DHJC20253072

项目名称：湖南海利常德农药化工有限公司

(2025 年第一季度)

委托单位：湖南海利常德农药化工有限公司

报告日期：2025 年 03 月 26 日



报告说明

- 1、报告无本公司检验检测专用章或 CMA, 为无效报告, 不对社会具有证明作用。
2. 未经本公司书面批准, 不得部分复制本报告。
3. 报告无编制、审核、签发人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 送样检测仅对来样负责。
6. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。
7. 未经本公司同意, 委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
8. 如对本报告有异议, 请于收到本报告之日起七天内向本公司提出, 逾期不予受理。
9. “*”号标记项目为分包项目。
- 10 现场采样点位标识符号: “★”表示废水监测点位, “☆”表示地表水和地下水监测点位; “◎”表示废气监测点位, “○”表示无组织与环境空气监测点位; “▲”表示噪声监测点位, “△”表示噪声敏感点监测点位; “■”表示固体废物和土壤监测点位。

基本信息

委托单位	湖南海利常德农药化工有限公司	计划单编号	DH2025-02-1047
采样日期	2025-03-01	分析日期	2025-03-01 至 2025-03-03
检测性质	自行监测		
采样人员	邓俊、张平、刘佳星		
分析人员	张吕、邓俊、张平、刘佳星		
报告编制	滕霞		
备注	1、分包情况：无 2、分包单位：无 3、其他：水质样品检出结果小于检测方法最低检出限，用“L”表示； 其他样品检出结果小于检测方法最低检出限，用“ND”表示。		

受检单位

受检单位	受检单位工况	受检单位地址
湖南海利常德农药化工有限公司	33%	湖南省常德经济技术开发区德山街道办事处苏家渡居委会苏家渡街道2号

检测内容

样品类型	检测点位	检测项目	检测频次	GPS 信息
有组织废气	DA020（CD-05-DA02） 天然气锅炉尾气排口	二氧化硫,烟气黑度, 氮氧化物,颗粒物	3 次/天	经度:111.736581 纬度:28.954493

检测方法

检测方法					
样品类型	检测项目	检测分析方法 及标准号	检测使用仪器 与编号	检出限	单位
有组织废气	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》HJ 1132-2020	紫外烟气分析仪 /DHJC-YQ-538	2	mg/m³
	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》HJ 1131-2020	紫外烟气分析仪 /DHJC-YQ-538	2	mg/m³

样品类型	检测项目	检测分析方法及标准号	检测使用仪器与编号	检出限	单位
有组织废气	烟气黑度	《固定污染源废气烟气黑度的测定林格曼望远镜法》HJ 1287-2023	林格曼黑度望远镜/DHJC-YQ-282	/	级
	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017	十万分之一电子天平/DHJC-YQ-59	1.0	mg/m ³

采样仪器与编号

样品类型	采样仪器名称	采样仪器编号
有组织废气	空盒气压表	DHJC-YQ-631
	温湿度计	DHJC-YQ-551
	大流量低浓度烟尘气测试仪	DHJC-YQ-452
	林格曼黑度望远镜	DHJC-YQ-282
	紫外烟气分析仪	DHJC-YQ-538

检测结果


有组织废气检测结果

监测点位	检测项目	监测时间	第一次	第二次	第三次	最大值	单位	执行限值	限值单位
DA020 (CD-05-DA02) 天然气锅炉尾气排口	标干烟气流量	03-01	4946	6276	5428	6276	Nm ³ /h	/	/
	含氧量	03-01	4.96	4.93	5.12	5.12	%	/	/
	二氧化硫实测浓度	03-01	ND	ND	ND	ND	mg/m ³	/	/
	二氧化硫折算浓度	03-01	ND	ND	ND	ND	mg/m ³	50	mg/m ³
	二氧化硫排放速率	03-01	0.007	0.009	0.008	0.009	kg/h	/	/
	氮氧化物实测浓度	03-01	49	49	49	49	mg/m ³	/	/
	氮氧化物折算浓度	03-01	53	53	54	54	mg/m ³	150	mg/m ³
	氮氧化物排放速率	03-01	0.242	0.308	0.266	0.308	kg/h	/	/
	颗粒物实测浓度	03-01	2.3	2.2	2.2	2.3	mg/m ³	/	/

监测 点位	检测 项目	监测 时间	第一次	第二次	第三次	最大值	单位	执行 限值	限值 单位
DA020 (CD-05-DA02) 天然气 锅炉尾 气排口	颗粒物 折算浓度	03-01	2.5	2.4	2.4	2.5	mg/m³	20	mg/m³
	颗粒物 排放速率	03-01	0.011	0.014	0.012	0.014	kg/h	/	/
	烟气黑度	03-01	<1	<1	<1	/	级	≤1	级
执行 标准	《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014/表 3 大气污染物燃气锅炉特别排放限值								
备注	/								

现场照片

DA020（CD-05-DA02）天然气锅炉尾气排口

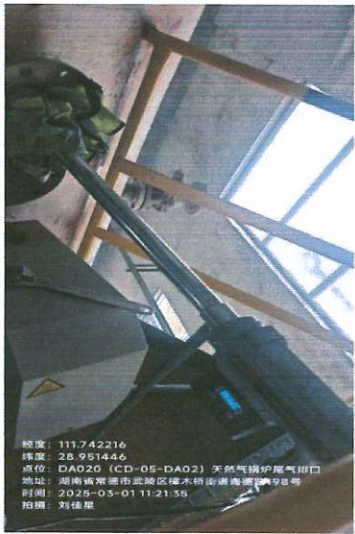

附图：采样点位分布图



*****报告结束*****

报告编制 滕吉

复核 邓安修

签发 李红林

日期 2025-03-26

日期 2025-03-26

日期 2025-03-26

湖南德环检测中心

第 6 页 共 6 页

地址 (Add): 湖南省常德市武陵区新安社区 (移动互联网产业园 B05 栋)

邮编 (Post Code): 415003 电话 (Tel): 0736-7795601 传真 (Fax): 0736-7785310